

Strassenabschlüsse

Besondere Auflagen für den Bauherrn / Unternehmer

1. Die Tiefbauarbeiten sind durch ausgewiesene Tiefbaufirmen ausführen zu lassen.
2. Der Baubeginn und das Ende der Arbeiten sind vom Unternehmer mindestens 1 Tag zum voraus der Abteilung Bau und Umwelt Möhlin, Sektion Planung / Bau, schriftlich oder telefonisch zu melden (061 855 33 75).
3. Der öffentliche Verkehr darf weder bei der Erstellung der Anlagen noch bei sonstigen Aufgrabungen erheblich behindert oder gefährdet werden.

Technische Vorschriften

1. Die Ausführung von Strassenabschlüssen hat fachgerecht zu erfolgen, gemäss ATB Norm I 50 und beiliegendem Normblatt 2b der Gemeinde Möhlin.
2. Für das Versetzen von Randabschlüssen ist **Beton B 35/25, Korngrösse 0-16mm**, zu verwenden.
3. Die untere Schicht des Betons ist vor dem Versetzen der Randabschlüsse durch Stampfen zu verdichten. Die seitliche Betoneinfassung ist ebenfalls zu stampfen und mit der Kelle abzuglätten.
4. Die Sohle der Einbetonierungsprofile muss mindestens 5 cm unter O.K. fertiger Planie liegen. (Der theoretische Betonbedarf ist entsprechend anzupassen.)
5. Der Fugenverguss mit Zementmörtel bei Wasser- und Bundsteinabschlüssen ist gleichentags wie das Versetzen auszuführen.
6. Je nach Witterung ist der Beton durch Feuchthalten, Abdecken usw. zu schützen.
7. In Randabschlüssen sind Dilatationsfugen zu erstellen. Deren Abstand soll in Geraden und Bögen mit grossen Radien 12m – max. 15m, in Bögen mit kleinen Radien ($R < 15m$) 4m – 6m betragen. Diese Fugen müssen 1,5cm breit sein (Styropor-Einlage, durchgehend auch im Fundament).

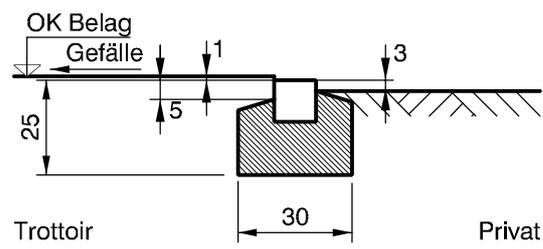
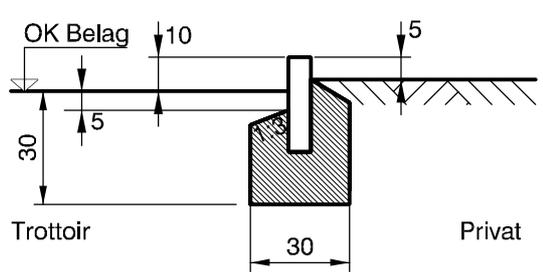
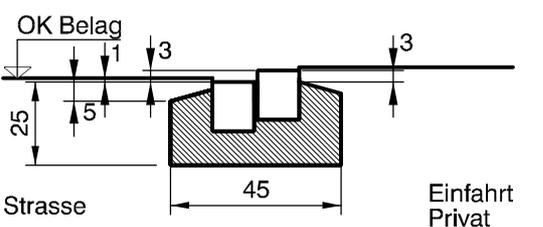
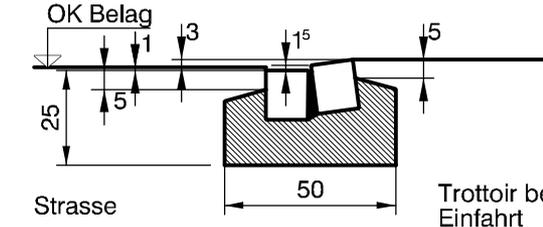
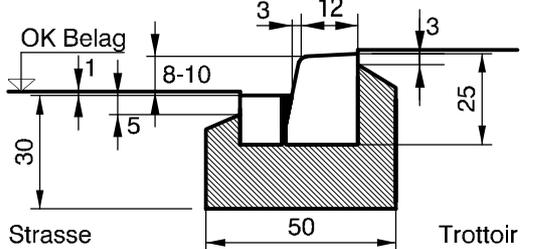
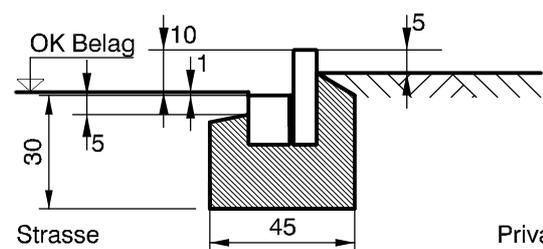
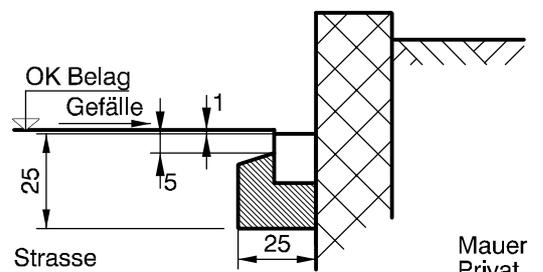
Telephonnummern:

Abteilung Bau und Umwelt

Leiter Bauaufsicht Tel: 061-855 33 75

Leiter Tiefbau Tel: 061-855 33 76

Details Strassenabschlüsse

<p style="text-align: center;">Detail "A"</p> <p>Bundstein 8/11 Granit, einreihig als Gehwegabschluss, SN 670 139</p>  <p>Trottoir Privat</p>	<p style="text-align: center;">Detail "B"</p> <p>Stellplatte SN 6, 6 x 25 cm Gneiss als Gehwegabschluss, SN 640 560 b</p>  <p>Trottoir Privat</p>
<p style="text-align: center;">Detail "C"</p> <p>Bundstein zweireihig abgesenkt, Wasserstein Porphyrt T12 und Bundstein Granit 11/13 oder T12, SN 670 139</p>  <p>Strasse Einfahrt Privat</p>	<p style="text-align: center;">Detail "D"</p> <p>Bundstein zweireihig gestürzt, Wasserstein Porphyrt T12 und Bundstein Granit 11/13 oder T12, SN 670 139</p>  <p>Strasse Trottoir bei Einfahrt</p>
<p style="text-align: center;">Detail "E"</p> <p>Randstein RN 12, 12/15 x 25 cm Gneiss mit Wasserstein Porphyrt T12 kombiniert, SN 640 560 b und 670 139</p>  <p>Strasse Trottoir</p>	<p style="text-align: center;">Detail "F"</p> <p>Stellplatte SN 8, 8 x 25 cm Gneiss mit Wasserstein Porphyrt T12 kombiniert, SN 640 560 b und 670 139</p>  <p>Strasse Privat</p>
<p style="text-align: center;">Detail "G"</p> <p>Wasserstein Porphyrt T12 einreihig als Fahrbahnabschluss, SN 670 139</p>  <p>Strasse Mauer Privat</p>	